

Vieser One Alipaineventtiili DN50–75–110

Vieser One Vakuumventil DN50-75-110

Vieser One Vakuumventil DN50-75-110

Vieser One Air valve DN50-75-110

Vieser One Alaröhuventiil DN50-75-110

Vieser One Вакуумный клапан DN50-75-110

Vieser nro/nr/no	LVI/RSK/NRF nro/nr/no	
52800	416 2820	FI
	313 1292	SE
	341 0917	NO



Vieser Oy, puh./tel. +358 (0)20 746 4400
www.vieser.fi, www.vieser.se, www.vieser.no

Declaration of performance nr. 52800			www.vieser.fi	
FI Virtaama SE Luftflödeskapacitet	NO Luftgjennomstrømnings kapasitet EN Airflow capacity	EE Õhuvoolu hulk RU Расход воздуха	DN 50	19 l/s
FI Käyttölämpötila SE Drifttemperatur	NO Tempraturområde EN Operating temperature	EE Töötemperatuur RU Рабочая температура	DN 75	26 l/s
FI Ilmativeys testattu SE Täthetsprovad	NO Tetthets testet EN Air tightness tested at	EE Õhutihedus testitud RU Герметичность испытана на	DN 110	28 l/s
FI Toimivuus pakkasella SE Effektivitet i minusgrader	NO Nedre temperatur grense EN Effectiveness at temperatures below zero	EE Töökindlus miinuskraadidel RU Работоспособность при температуре ниже нуля	-20°C — +60°C	
			500 Pa	
			-20°C	

FI Käyttötarkoitus

Alipaineventtiili on tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi suoraan ulkoilman yhteydessä olevan tuuletusviemärin rinnalla. Alipaineventtiilillä voidaan parantaa esim. yksittäisen viemärihaaran toimivuutta, kun viemärihaara on vaikea liittää varsinaiseen tuuletusviemäriin.

SE Användningssyfte

Vakuumentiler är avsedda att användas i huvudsak parallellt med ventilationsavlopp som är i direkt kontakt med uteluften. Med en vakuumventil kan man förbättra funktionen hos t.ex. en enskild avloppsförgrening när det är svårt att ansluta den till ett existerande ventilationsavlopp.

NO Bruksområde

Vakuumventilen er ment å brukes som hjelpelufting sammen med hovedluften som går over tak. Med vakuumventilen blir avløpet fra utstyr som har lang avstand fra hovedstammen vesentlig bedre og hindrer utsuging av vannlåser på avgreningen fra hovedstammen.

EN Use

Air valves are primarily meant for use in parallel with sewer vents in direct contact with outdoor air. Using an air valve, one may improve the functions of, for example, a particular sewer pipe branch when it is difficult to connect it to an existing sewer vent

EE Kasutusotstarve

Alaröhuventiil on ette nähtud põhiliselt kasutamiseks paralleelselt otse välisõhuga kontaktis oleva väljavoolutoruga. Alaröhuventiiliga saab suurendada näit. ühe väljavooluharu jõudlust, kui väljavooluharu on raske ühendada põhilise väljavoolutoruga.


RU Предназначение

Вакуумный клапан предназначен прежде всего для использования параллельно с вентиляционным колодцем, непосредственно связанным с открытым воздухом. С помощью вакуумного клапана можно улучшить, напр., работоспособность отдельного ответвления канализации в таких случаях, когда такое ответвление сложно соединить с самым вентиляционным колодцем.

1

FI Asennus
SE Installation
NO Installasjon

EN Installation
EE Paigaldamine
RU Установка

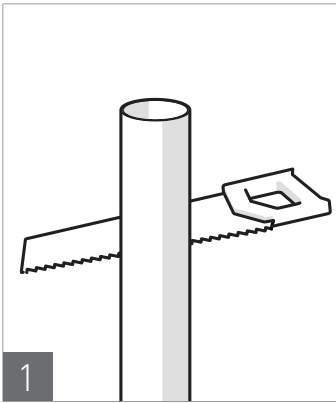

FI Katkaise putki, johon alipaineventtiili liitetään. Alipaineventtiili tulee asentaa sen palveleminen viemäripisteiden vesilukkojen vedenpinnan yläpuolelle.


NO Kapa røret som ska anslutas till vakuumentilen. Vakuumentilen ska installeras högre upp än vattenytan i vattenlåsen för avloppspunkterna som den betjänar.

EE Lõika toru, millega alarõhuventiil ühendatakse. Alarõhuventiil tuleb paigaldada sellega ühendatud äravoolupunktide vesilukkude veepinnast kõrgemale.

SE Kapa røret som ska anslutas till vakuumentilen. Vakuumentilen ska installeras högre upp än vattenytan i vattenlåsen för avloppspunkterna som den betjänar.

EN Cut the pipe to which the air valve is connected. The air valve must be installed higher than the water level in the water traps of the sewer sections being served.

RU Разрезать трубопровод, к которому вакуумный клапан прикрепляется. Вакуумный клапан следует установить выше уровня воды гидрозатворов тех пунктов канализационной сети, которые он обслуживает.

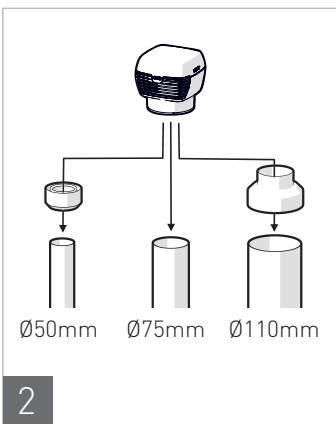

FI Valitse tuotteen mukana toimitettava yhde putkikoon mukaan ja kiinnitä alipaineventtiili paikalleen. Tiiviste tiivistyy pistopäiseen viemäriputkeen.

NO Velg en av de tre dimensjonene på ventilen som passer dimensjon på avløpsrøret. Monter lufteventilen over utløp på utstyret den er tilknyttet. Lufteventilen monteres på spissenden av røret.

EE Vali koos tootega tarnitav toruliitmik vastavalt toru suurusele ja kinnita alarõhuventiil kohale. Tihend kinnitub liiteotsikuga äravoolutoru külge.

SE Välj den storlek bland de medföljande anslutningsdelarna som passar rørets storlek och montera vakuumentilen på plats. Tätningen tätar kring ett avloppsrör med slätände.


EN Select the proper size among the connecting parts included in the delivery of the product that fits the size of the pipe concerned and install the air valve in place. Connecting part will fit a spigot end of the pipe.

RU Выбрать патрубок, поставляемый вместе с изделием, по размеру трубопровода, и прикрепить вакуумный клапан на место. Уплотнение сжимается к канализационному трубопроводу.

2

FI Huolto
SE Underhåll
NO Vedlikehold

EN Service
EE Hooldus
RU Техобслуживание

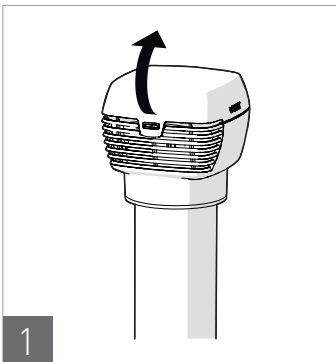

FI Alipaineventtiilin tiiviste on irrotettavissa tarvittaessa puhdistusta varten. Alipaineventtiilin kuori avautuu nostamalla ritilän edessä olevasta nostimesta.


NO Vakumentilens tettning kan åpnes for rengjøring. Vakumentilens topp åpnes ved å klemme/løfte på siden av gitteret.

EE Alarõhuventiili tihendit saab vajaduse korral eemaldada puhastamiseks. Alarõhuventiili koorik avaneb, kui tõsta võre ees olevast hoovast.

SE Vakuumentilens tätning kan tas loss vid behov för rengöring. Överdelen på vakuumentilen öppnas genom att lyfta upp fästet framför gallret.

EN The air valve sealing can be dismantled for cleaning when necessary. The shell of the air valve can be opened by raising the lifter in front of the grid.

RU Уплотнение вакуумного клапана можно при необходимости снимать для очистки. Кожух клапана открывается путем поднятия со съемника, расположенного перед решеткой.

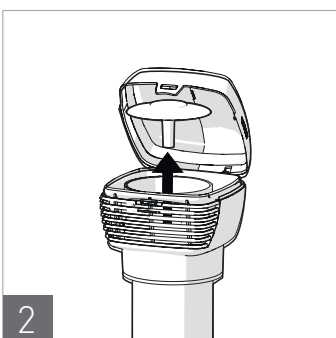

FI Puhdista tiiviste ja asenna takaisin.
SE Rengör tätningen och återmontera den.
NO Rengjør tettningen og monter den tilbake.
EN Clean the sealing and reinstall it.
EE Puhasta tihend ja paigalda tagasi.
RU Очистить уплотнение и установить его обратно на место.

